



RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE
SPADEK
ODLEGŁOŚĆ [m]
MATERIAŁ ŚREDNICA
OZNACZENIA

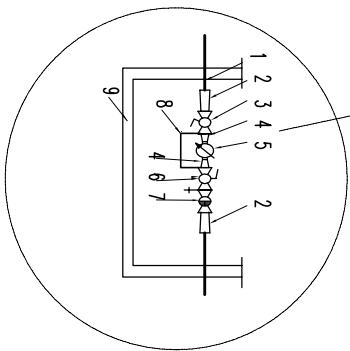

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1	rura PE de32	
2	złączka elektroporowo z gwintem zewnętrznym de32 / 1"	2
3	zawór kulowy Ø25	1
4	złączka okrągła zewnętrzna Ø25/20	2
5	wodomierz skrzydełkowy US-1,5 dn20	1
6	zawór zwrotny skośnozaporowy ze spustem	1
7	zawór antykaleniowy EA dn25	1
8	konsola wodomierza ze stali nierdzewnej	1
9	studzienka wodomierzowa (polimerbeton) prefabrykowana	1

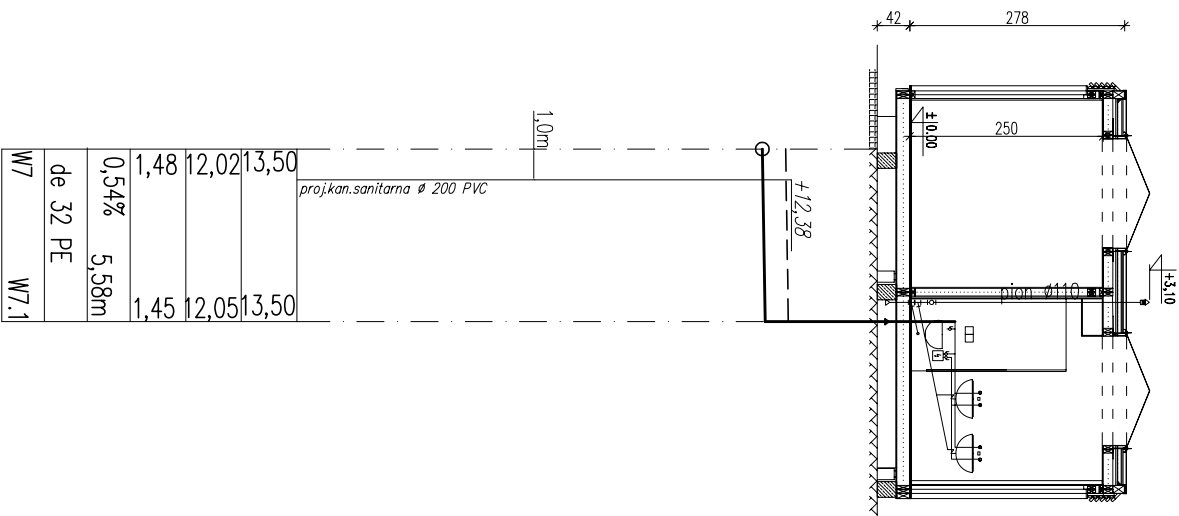

70-486 SZCZECIN ul. Kości. Korony Polskiej 24 tel. (091) 42 432 76/77 fax. (091) 88 65 546	
inwestor / adres : GMINA TRZEBATÓW UL. PIŁKAR. 1, 72-320 TRZEBATÓW	
projekt / obiekt : ADAPTACJA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANEGO BOISKI SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM PRZY SP. NR 2 W TRZEBATÓWIE PROGRAM DRLUK 2012	
adres inwestycji : UL. DRUGA 11, dz. nr 32, 72-320 TRZEBATÓW	
rysunek / temat / treść : PROFIL PRZYLEGACZA I INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	
projektant dr inż. Adam Knapinski ul. Świd. z. Spec. Inżynierskiej – bez opłat wniósłorypoch. gwarant. wdrożeniorypoch. i karantorypoch Nr ewid. ZAP/0017/P005/06	podpis : inż. i inżyniero
sprawozdzt inż. mż. Grzegorz Kępcian ul. Świd. z. Spec. Inżynierskiej – bez opłat wniósłorypoch. i karantorypoch. wdrożeniorypoch. i gwarantorypoch Nr 77/sz/2002	