

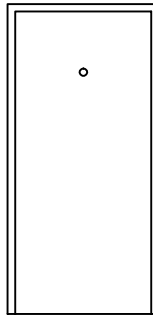



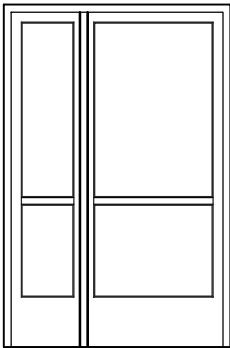
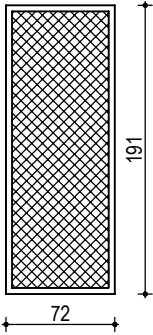


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU "D"

l.p. symbol	1 d1		2 d2		3 Dwm		4 d3		5 d4		6 d5		
widok													
	S 800		900		900		800		800		800		
	H 2000		2000		2000		2000		2000		2000		
	kierunek otwierania	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p
	piwnice	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
parter	-	-	-	1	2	1	3	4	2	1	1	2	
piętro I	-	-	-	-	2	1	3	4	2	1	1	2	
piętro II	-	-	-	-	2	1	3	4	2	1	1	2	
piętro III	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1	1	2	
razem	1	1	1	1	8	4	11	15	8	4	4	8	
łącznie	2		2		12		26		12		12		
przeznaczenie / uwagi	drzwi pom. techn. i gosp piwnic		drzwi suszarni i wejściowe do piwnic		drzwi wejściowe do mieszkań		drzwi wewnętrzne mieszkań						

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU "D"

l.p.	1	2
symbol	Dsw1	ds
widok		
S	950/450	800
H	2000	2000
kierunek otwierania	l	p
piwnice	-	5
parter	1	-
razem	-	5
łącznie	1	12
przeznaczenie / uwagi	drzwi wejściowe do budynku	drzwi kom. lokatorskich

UWAGI:

1. Drzwi wejściowe do budynku stalowe, profilowe, w komplecie skrzydła - ościeżnica. Pola nieszkłone z blachy stalowej obustronnie z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym. Zawiasy wysokiej jakości (np. na łożyskach kulkowych), zapobiegające opadaniu skrzydeł. Szklenie - pakiet 4/16/4 o wsp. przenikalności cieplnej K=1.1.Wszystkie elementy stalowe malowane fabrycznie proszkowo wg. projektu kolorystyki. Wszystkie skrzydła szersze wyposażać w samozamykacze. Zastosować posadzkowe odboje zabezpieczające skrzydła
2. Drzwi wejściowe do mieszkań w klasie bezpieczeństwa C (wg PN),o konstrukcji stalowej z wypełnieniem izolacją termiczną / akustyczną (min 42 db), laminowane lub malowane proszkowo w kolorze białym. Skrzydła wyposażać w wizjer panoramiczny.
3. Drzwi wewnętrzne mieszkań o konstrukcji drewnianej, płytowe laminowane lub lakierowane na kolor biały. Zastosować ościeżnice drewniane w komplecie ze skrzydłami (tego samego producenta). Szklenie matowe lub wzorzyste - wzór do ustalenia w trakcie nadzoru autorskiego. Skrzydła wyposażone w klamki i zamki (do łazienek zamki łazienkowe) W skrzydłach do kuchni i łazienek zamontować w dolnej części kratki wentylacyjne nawiewne o łącznej sumarycznej powierzchni otworów co najmniej 0,022m2. Wszystkie skrzydła zabezpieczyć odbojami posadzkowymi.
4. Drzwi wejściowe do piwnic, suszarni, pomieszczeń gospodarczych i technicznych o konstrukcji, wykończeniu i wyposażeniu jak drzwi wewnętrzne mieszkań. Drzwi wejściowe do piwnic i suszarni wyposażać w kratkę wentylacyjną.
5. Drzwi komórek lokatorskich stalowe, spawane z kątowników zimnogiętych 50 x 50 x 3, z wypełnieniem siatką stalową. Mocować w ścianach na zawiasy stalowe bez zastosowania ościeżnic. Malować farbą olejną do metalu z zastosowaniem podkładu antykorozyjnego.
6. Wymiary S i H dla wszystkich drzwi z wyjątkiem ażurowych drzwi do kom. lokatorskich podano w świetle otworu wejściowego. Dla drzwi do komórek lokatorskich zwymiarowano skrzydła. Wszystkie wymiary w mm.

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ  
budynek "D" 1:50

obiekt / adres	CZTERY BUDYNKI MIESZKALNE NA OSIEDLU KOŁOBRZESKIM W TRZEBIATOWIE	data	07/2008
treść / rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ budynek "D" skala 1/50	<div>10</div>	
branża / faza	ARCH / BUD / PROJEKT WYKONAWCZY		
projektował	mgr inż. arch. ANDRZEJ FRYDRYCKI upr. nr 60/SZ/89		
sprawdził	mgr inż. arch. STANISŁAW KONDAREWICZ upr. nr 86/SZ/86		